

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen - 44285 Dortmund

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Ihr Zeichen: PS
Ihre Nachricht vom : 25.02.2019
Unser Zeichen: 120002116.51-03
Durchwahl: 307
E-Mail: moor@mpanrw.de
Datum: 03.04.2019

Verlängerung der Gültigkeit von Prüfzeugnissen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem o.a. Schreiben beantragten Sie die Verlängerung der Gültigkeit des Prüfzeugnisses Nr. 120002116.51-03 über die Prüfung von Türschließern TS 90 Impulse EN 3/4.

Die dem Prüfzeugnis Nr. 120002116.51-03 zugrunde liegenden Prüfungen (siehe Prüfbericht Nr. 120002116.51-01) entsprechen den Prüfanforderungen der DIN EN 1154:2003-04. Zurzeit gültig ist die EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006. Die Änderungen, welche im Rahmen der Überarbeitung in diese Fassung der EN 1154 eingeflossen sind, haben keinen Einfluss auf die Prüfergebnisse und die Klassifikation der Türschließer TS 90 Impulse EN 3/4.

Da der Hersteller versicherte, dass die Türschließer seit der Prüfung technisch nicht verändert wurden, wird hiermit die Gültigkeit des Prüfzeugnisses Nr. 120002116.51-03 bis zum 03.04.2024 verlängert.

Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag



N. Moor
Sachbearbeiter



Hausanschrift
Marsbruchstraße 186
D-44287 Dortmund
Telefon (0231) 45 02-0
Telefax (0231) 45 85 49
E-Mail: info@mpanrw.de
Internet: www.mpanrw.de

Bahnstation: Dortmund-Hbf.
Telegramme: prüfam Dortmund
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahn U47 ab Hbf.
Richtung Aplerbeck
bis „Allerstraße“

Außenstelle Erwitte
Auf den Thränen
D-59597 Erwitte
Telefon (0 29 43) 897-0
Telefax (0 29 43) 897-33
E-Mail: info@mpanrw.de
Internet: www.mpanrw.de

Bankverbindungen
Deutsche Bundesbank Filiale Dortmund
IBAN DE14 4400 0000 0044 0018 15
BIC MARKDEF 1440
BLZ 440 000 00
Kto. 440 018 15
Ust.-IdNr.: DE 124 728 648

PRÜFZEUGNIS Nr. 120002116.51-03

1. Ausfertigung

Auftraggeber

Dorma GmbH & Co. KG
Breckerfelderstr. 42-48
D-58256 Ennepetal

Auftragsdatum:

06.02.2004

Datum der Prüfung:

24.07.2003 bis
04.01.2006

Auftrag

Es ist zu prüfen ob die Obentürschließer „Dorma TS 90 Impulse EN 3/4“ die Anforderungen der DIN EN 1154: 2003-04 erfüllen.

Beschreibung der Proben

Oben-Türschließer mit hydraulischer Dämpfung, einstellbarem 2. Schließbereich und Gleitschiene „Dorma TS 90 Impulse EN 3/4“.
Anschlagmaße entsprechend Anlage 1 und 2.

Beschreibung der Prüfung und Prüfungsergebnisse

Siehe Prüfbericht Nr. 120002116.51-01.

Beurteilung der Prüfergebnisse und Klassifizierung

Aufgrund der vorhandenen Prüfergebnisse erfüllen die Türschließer „Dorma TS90 Impulse EN 3/4“ in Montage entsprechend Anlage 1 die Anforderungen der DIN EN 1154.

Sie sind gem. Abs. 4 wie folgt zu klassifizieren:

3*)	8	3 4	1	1	3
-----	---	--------	---	---	---


*) Der Öffnungswinkel der Tür muss durch geeignete Maßnahmen auf einen Türöffnungswinkel von max. 150° begrenzt werden.

Dortmund, den 05.01.2006

Im Auftrag



Thorsten Meinks
Technischer Amtsinspektor

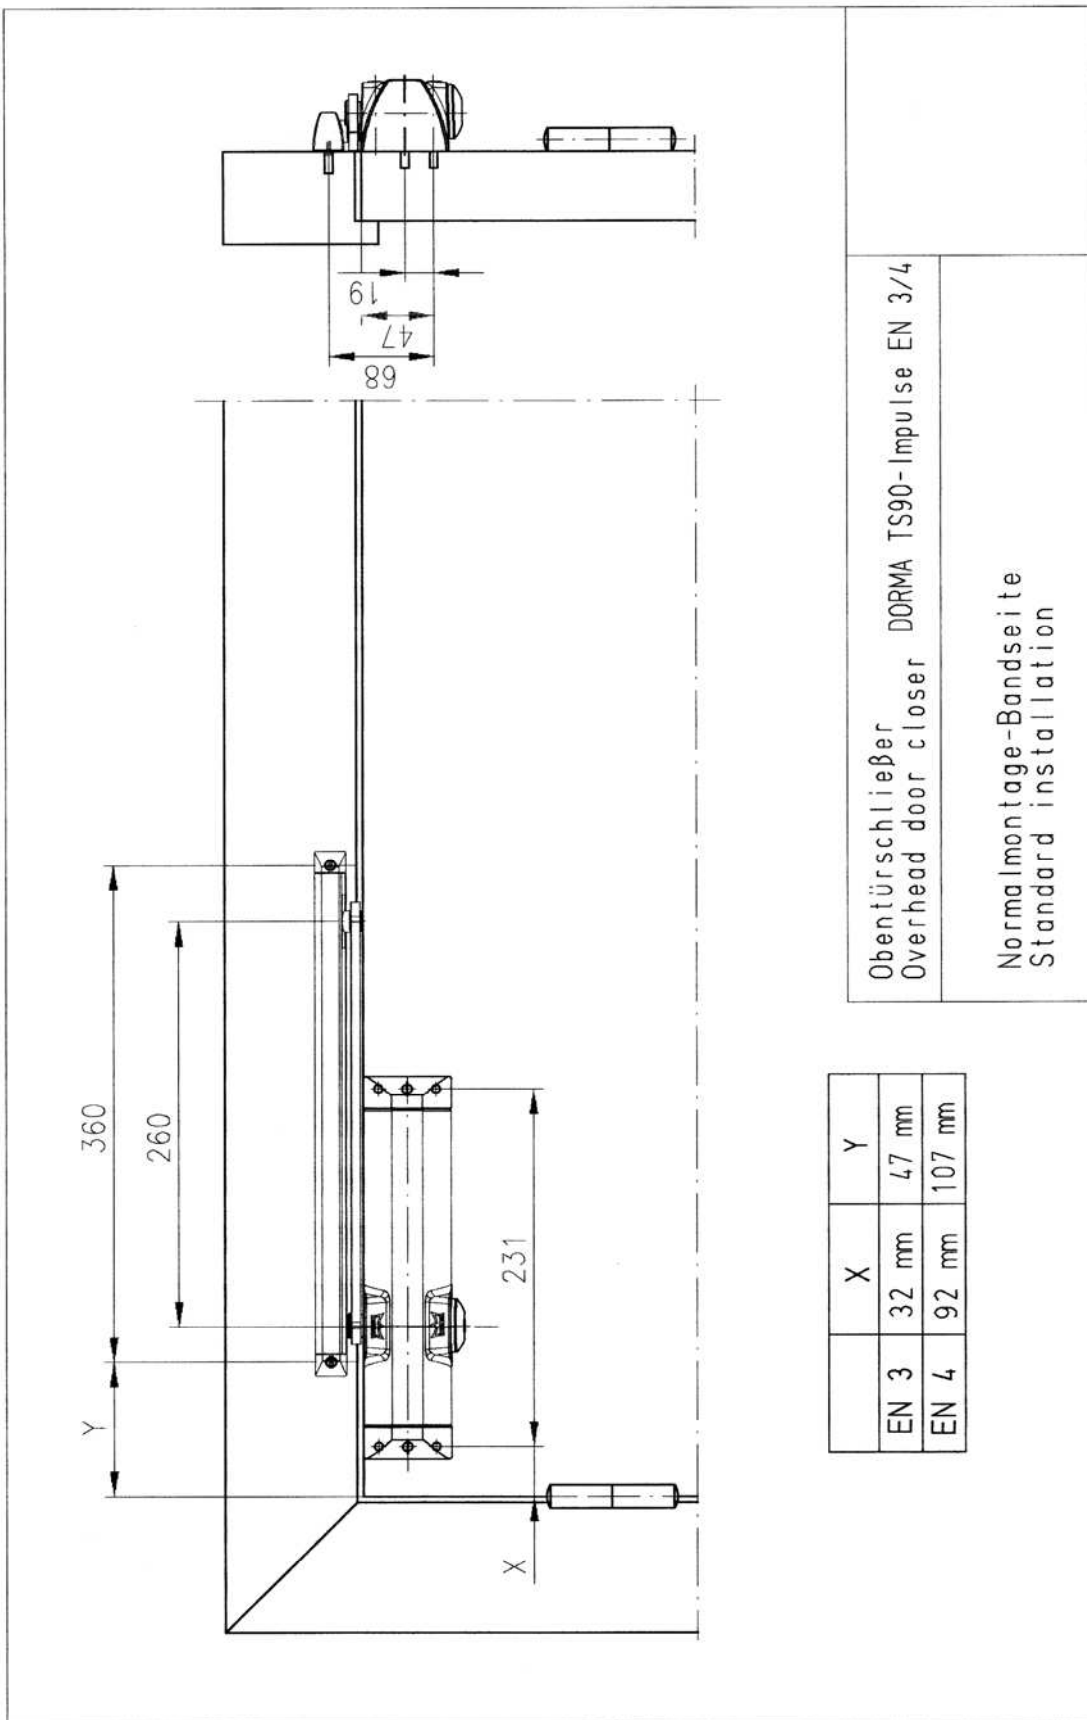

	X	Y
EN 3	32 mm	47 mm
EN 4	92 mm	107 mm

Obentürschließer DORMA TS90-Impulse EN 3/4
 Overhead door closer

Normalmontage-Bandseite
 Standard installation

