


WN 056524-45932
10/11

TL - G 3xx/5xx TMS + TL-NC UP + TL-S TMS 2 + TV 1xx DCW®

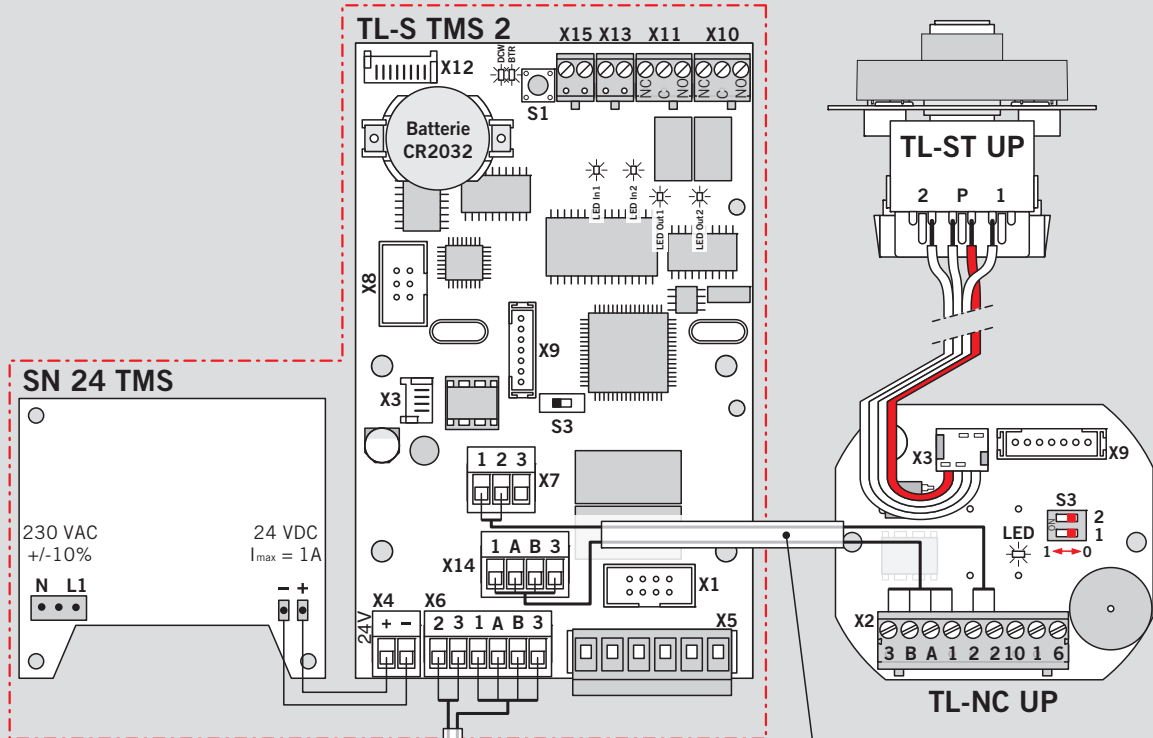

SN 24 TMS

230 VAC
+/-10%



24 VDC
 $I_{max} = 1A$

I - Y (St)Y 4 x 2 x 0,8
Kabel geschützt verlegen

4 x 2 x 0,8

⚠ Parameter setup


128 100 #
127 101 #

TMS-Soft

Ab TMS-Firmware V3.3 nicht mehr notwendig!



S2/S3 = Komponentenadresse

Schalter	Adresse	
1	0	1
1	0	2
0	1	3
1	1	4

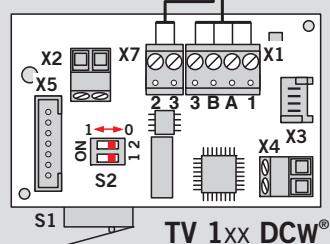

TV 1xx DCW®

TL-NC UP + RZ-TMS + TV 1xx DCW®

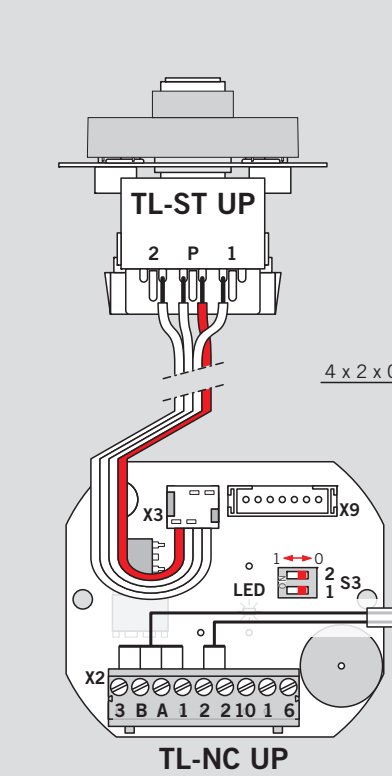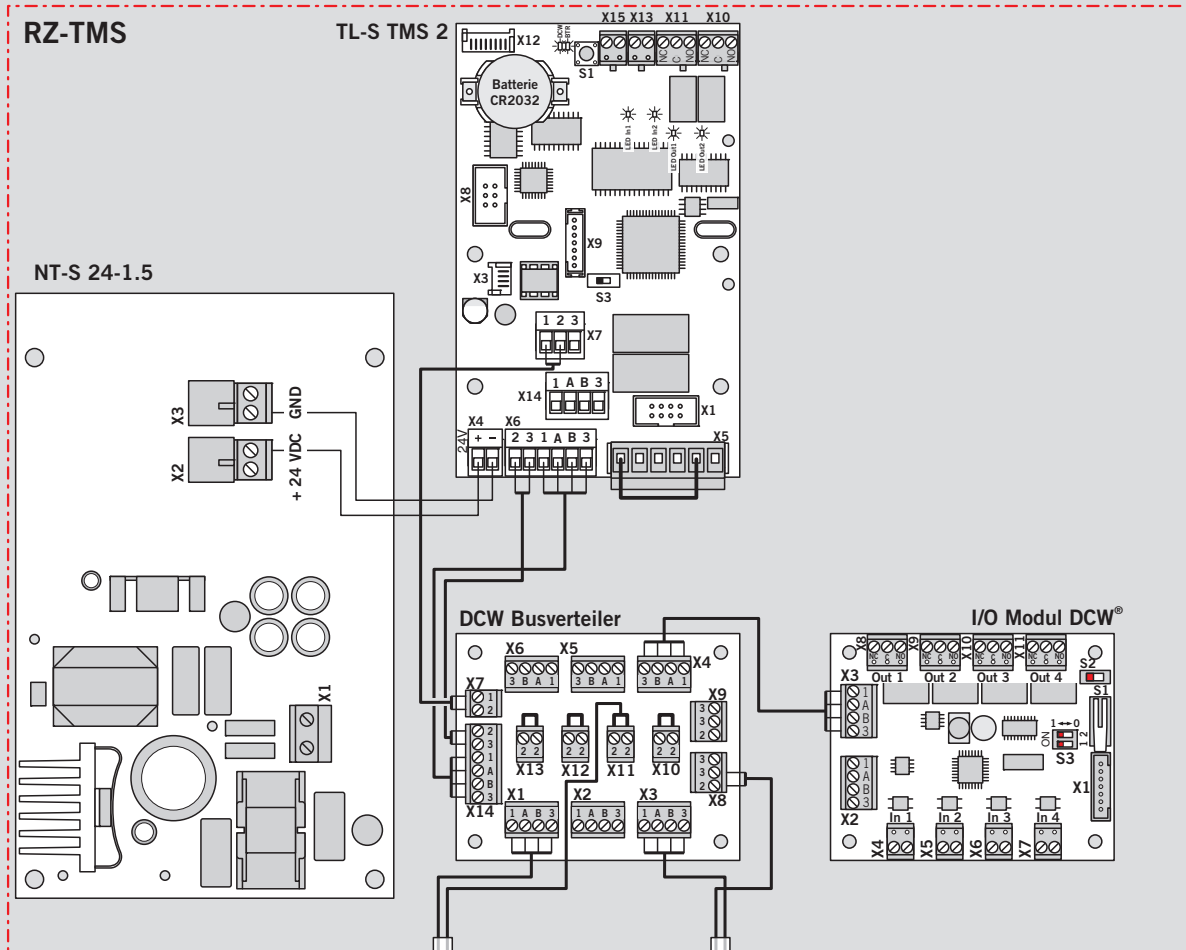

⚠ Parameter setup

128 100 #
127 101 #

Sonderfunktionen


Externe Geräte:

- Notschalter ist angeschlossen (an Klemme X7)
- Rauchmelder ist angeschlossen (an Klemme X7)
- Rauchmelder ist angeschlossen (an TMS-IO4)

TMS-Schleusenfunktion:

- Leuchte / Eigene Funktion
- Kurzzeitentriegelung
- Sonderverriegelung

Ab TMS-Firmware V3.3 nicht mehr notwendig!

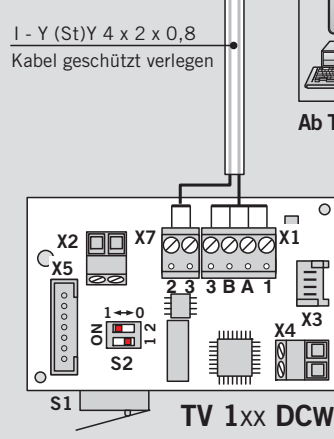

S2/S3 = Komponentenadresse

Schalter	Adresse	
1	2	1
1	0	2
0	1	3
1	1	4

Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice